



Устройство доступа УД-3Т

Этикетка

АКБС.467369.005 ЭТ



1 Основные сведения об изделии

Устройство доступа УД-3Т АКБС.467369.005 _____ количество, шт.

Устройство доступа УД-3Т предназначено для считывания кодов электронных ключей доступа и используется в приборах приемно-контрольных охранных, пожарных, охранно-пожарных и модулях сопряжения «Аларм-GSM3».

ВНИМАНИЕ! *Запрещается эксплуатация устройства доступа УД-3Т при прямом воздействии атмосферных осадков!*

Таблица выводов устройства доступа УД-3Т

Цвет провода	Цель
Желтый	Катод светодиода
Белый	Анод светодиода
Серый	Корпус устройства доступа
Зеленый	Центральный контакт устройства доступа
Коричневый	Тампер
Розовый	Тампер

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т см. на обороте.

Устройство доступа УД-3Т сертифицировано серийно в составе ППКО 063-32-11 «Аларм-11» Аккредитованным органом по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Сертификат на продукцию представлен на сайте изготовителя <http://alarm.by> в разделе КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ.

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм»

Республика Беларусь, ул. Солтыса, 187/8, помещение 83, 220070, г. Минск.

Тел.: (017) 227-36-13, (017) 247-46-16, 249-46-16, +375 29 640-14-22.

Сведения о содержании драгоценных материалов:

Устройство доступа УД-3Т не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

2 Свидетельство о приемке

Устройство доступа УД-3Т изготовлено в соответствии с АКБС.467369.005 и признано годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 30 мес с момента приобретения.

Дата реализации _____



Устройство доступа УД-3Т

Этикетка

АКБС.467369.005 ЭТ



1 Основные сведения об изделии

Устройство доступа УД-3Т АКБС.467369.005 _____ количество, шт.

Устройство доступа УД-3Т предназначено для считывания кодов электронных ключей доступа и используется в приборах приемно-контрольных охранных, пожарных, охранно-пожарных и модулях сопряжения «Аларм-GSM3».

ВНИМАНИЕ! *Запрещается эксплуатация устройства доступа УД-3Т при прямом воздействии атмосферных осадков!*

Таблица выводов устройства доступа УД-3Т

Цвет провода	Цель
Желтый	Катод светодиода
Белый	Анод светодиода
Серый	Корпус устройства доступа
Зеленый	Центральный контакт устройства доступа
Коричневый	Тампер
Розовый	Тампер

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т см. на обороте.

Устройство доступа УД-3Т сертифицировано серийно в составе ППКО 063-32-11 «Аларм-11» Аккредитованным органом по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Сертификат на продукцию представлен на сайте изготовителя <http://alarm.by> в разделе КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ.

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм»

Республика Беларусь, ул. Солтыса, 187/8, помещение 83, 220070, г. Минск.

Тел.: (017) 227-36-13, (017) 247-46-16, 249-46-16, +375 29 640-14-22.

Сведения о содержании драгоценных материалов:

Устройство доступа УД-3Т не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

2 Свидетельство о приемке

Устройство доступа УД-3Т изготовлено в соответствии с АКБС.467369.005 и признано годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 30 мес с момента приобретения.

Дата реализации _____



Устройство доступа УД-3Т

Этикетка

АКБС.467369.005 ЭТ



1 Основные сведения об изделии

Устройство доступа УД-3Т АКБС.467369.005 _____ количество, шт.

Устройство доступа УД-3Т предназначено для считывания кодов электронных ключей доступа и используется в приборах приемно-контрольных охранных, пожарных, охранно-пожарных и модулях сопряжения «Аларм-GSM3».

ВНИМАНИЕ! *Запрещается эксплуатация устройства доступа УД-3Т при прямом воздействии атмосферных осадков!*

Таблица выводов устройства доступа УД-3Т

Цвет провода	Цель
Желтый	Катод светодиода
Белый	Анод светодиода
Серый	Корпус устройства доступа
Зеленый	Центральный контакт устройства доступа
Коричневый	Тампер
Розовый	Тампер

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т см. на обороте.

Устройство доступа УД-3Т сертифицировано серийно в составе ППКО 063-32-11 «Аларм-11» Аккредитованным органом по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Сертификат на продукцию представлен на сайте изготовителя <http://alarm.by> в разделе КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ.

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм»

Республика Беларусь, ул. Солтыса, 187/8, помещение 83, 220070, г. Минск.

Тел.: (017) 227-36-13, (017) 247-46-16, 249-46-16, +375 29 640-14-22.

Сведения о содержании драгоценных материалов:

Устройство доступа УД-3Т не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

2 Свидетельство о приемке

Устройство доступа УД-3Т изготовлено в соответствии с АКБС.467369.005 и признано годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 30 мес с момента приобретения.

Дата реализации _____



Устройство доступа УД-3Т

Этикетка

АКБС.467369.005 ЭТ



1 Основные сведения об изделии

Устройство доступа УД-3Т АКБС.467369.005 _____ количество, шт.

Устройство доступа УД-3Т предназначено для считывания кодов электронных ключей доступа и используется в приборах приемно-контрольных охранных, пожарных, охранно-пожарных и модулях сопряжения «Аларм-GSM3».

ВНИМАНИЕ! *Запрещается эксплуатация устройства доступа УД-3Т при прямом воздействии атмосферных осадков!*

Таблица выводов устройства доступа УД-3Т

Цвет провода	Цель
Желтый	Катод светодиода
Белый	Анод светодиода
Серый	Корпус устройства доступа
Зеленый	Центральный контакт устройства доступа
Коричневый	Тампер
Розовый	Тампер

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т см. на обороте.

Устройство доступа УД-3Т сертифицировано серийно в составе ППКО 063-32-11 «Аларм-11» Аккредитованным органом по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Сертификат на продукцию представлен на сайте изготовителя <http://alarm.by> в разделе КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ.

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм»

Республика Беларусь, ул. Солтыса, 187/8, помещение 83, 220070, г. Минск.

Тел.: (017) 227-36-13, (017) 247-46-16, 249-46-16, +375 29 640-14-22.

Сведения о содержании драгоценных материалов:

Устройство доступа УД-3Т не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

2 Свидетельство о приемке

Устройство доступа УД-3Т изготовлено в соответствии с АКБС.467369.005 и признано годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи


год, месяц, число

3 Гарантии изготовителя


Гарантийный срок эксплуатации 30 мес с момента приобретения.

Дата реализации _____


Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т

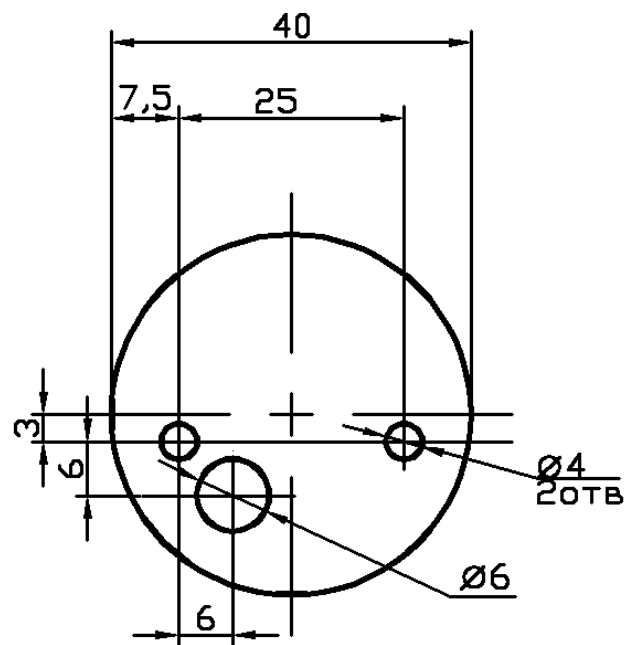

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т

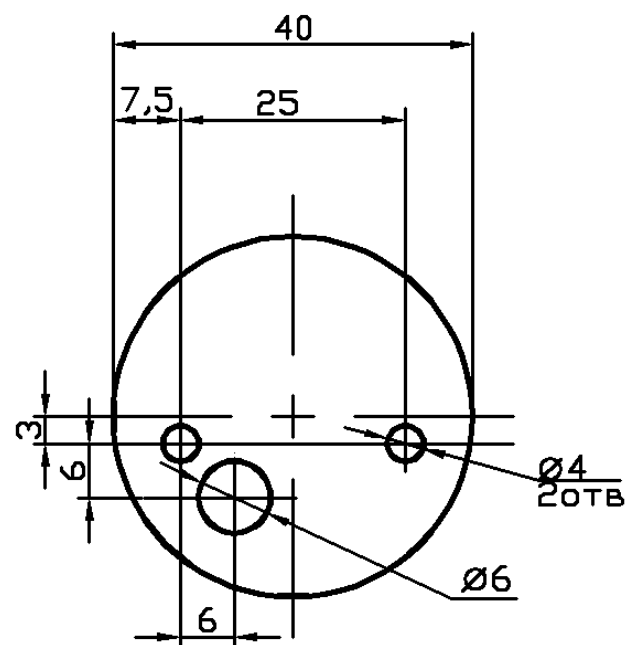

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т

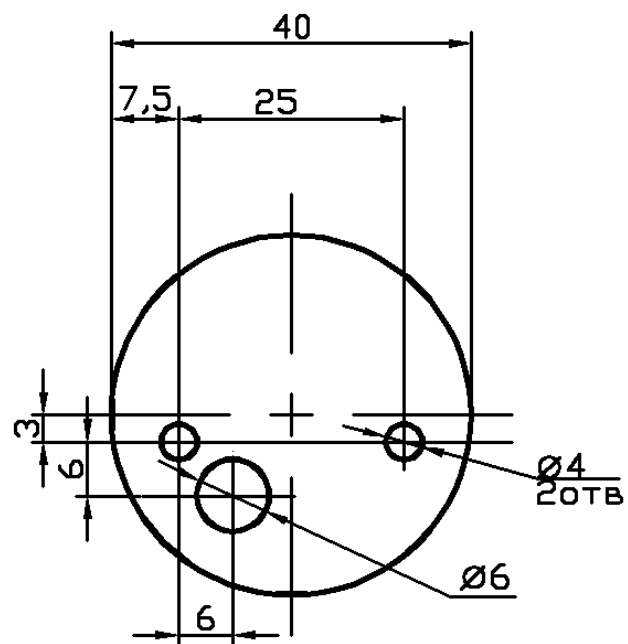

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т

