



УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УС-ППК

Этикетка

АКБС.468553.023 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Устройство соединительное УС-ППК АКБС.468553.023 № _____
заводской номер изделия

Дата выпуска (изготовления) _____

Устройство соединительное УС-ППК (УС-ППК) предназначено для программирования с помощью специализированного программного обеспечения (ПО) в отделах Департамента охраны МВД Республики Беларусь приборов приемно-контрольных охраняемых ППКО 063-4-10 «Аларм-10», ППКО 063-32-11 «Аларм-11», ППКО 063-8-12 «Аларм-12» (приборы) и блока сопряжения «Аларм-ППК-Ethernet» (блок) при организации режима работы приборов и блока на пульте централизованного наблюдения системы передачи извещений о проникновении и пожаре автоматизированной «АСОС Алеся» (схему подключения УС-ППК см. на обороте).

Методы программирования изделий с помощью УС-ППК приведены в документах «Инструкция по программированию устройств и приборов приемно-контрольных охраняемых «Аларм» программой «UniProg» АКБС.420550.001 И59 и «Прибор приемно-контрольный охраняемый ППКО 063-32-11 «Аларм-11». Инструкция по программированию» АКБС.425511.014 И59 (инструкции).

ПО с инструкциями можно скачать с сайта изготовителя по адресу <http://alarm.by> в разделе «ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПО ДЛЯ УСТАНОВКИ».

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм».

Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, 220141, г. Минск.

Факс: (017) 285-93-59;

тел.: (017) 285-94-01, 268-67-59, 241-34-76, 241-34-72, (029) 640-14-22.

Сведения о содержании драгоценных материалов:

УС-ППК не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

2 Состав изделия

Таблица 1 – Комплект поставки УС-ППК

Обозначение	Наименование	Количество, шт.
АКБС.468553.023	Устройство соединительное УС-ППК	1
—	Кабель USB 1,8 м	1

3 Свидетельство о приемке

УС-ППК изготовлено в соответствии с ТУ ВУ 100435764.021-2015 и признано годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи


год, месяц, число

4 Гарантии изготовителя

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества УС-ППК требованиям технических условий ТУ ВУ 100435764.021-2015 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).

Схема подключения УС-ППК к приборам приемно-контрольным охранным
ППКО 063-4-10 «Аларм-10», ППКО 063-8-12 «Аларм-12»,
блоку сопряжения «Аларм-ППК-Ethernet» и ПЭВМ

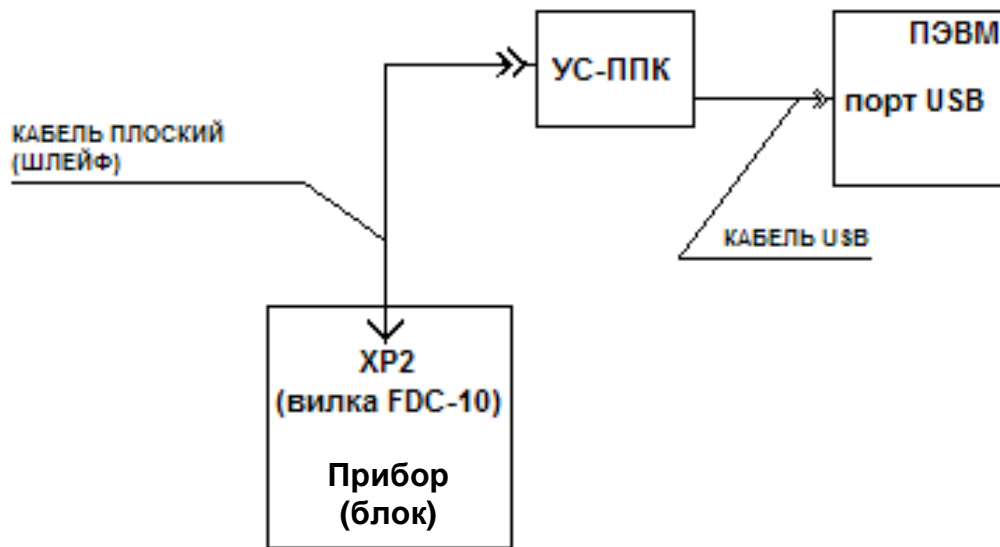

Внимание! Если после подключения УС-ППК к любому свободному разъему USB ПЭВМ новое оборудование не было автоматически установлено, необходимо вручную установить драйвер USB-порта с помощью мастера обнаружения нового оборудования.

Драйвер USB-порта можно скачать с сайта изготовителя УС-ППК по адресу <http://alarm.by> в разделе «ДОКУМЕНТАЦИЯ \ ПО ДЛЯ УСТАНОВКИ».