



## БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ БВИ «АЛАРМ»

Этикетка

АКБС.468351.024 ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

**Блок выносной индикации БВИ «Аларм» АКБС.468351.024**

\_\_\_\_\_

заводской номер изделия

\_\_\_\_\_

**Дата выпуска** (изготовления)

Блок выносной индикации БВИ «Аларм» (БВИ) предназначен для индикации состояния до 24-х двухпроводных и радиоканальных шлейфов сигнализации (ШС) приборов приемно-контрольных охранных ППКО 063-32-11 «Аларм-11», «Аларм-14», «Аларм-14/6», «Аларм-14/4» (приборы).

На лицевой панели БВИ расположены индикаторы 9-32, отображающие состояние и память срабатываний ШС приборов (номер индикатора соответствует номеру ШС).

Технические характеристики указаны в таблице 2. Функциональные возможности, режимы индикации и условия поставки БВИ приведены в эксплуатационной документации приборов.

БВИ является внешним устройством, подключаемым к приборам (схему подключения см. на обороте этикетки).

БВИ сертифицирован серийно в составе прибора приемно-контрольного охранный ППКО 063-32-11 «Аларм-11» Аккредитованным органом по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Сертификат № ВУ/112 03.11.023 01442 от 20.06.2017 г. до 20.06.2022 г.

**Изготовитель** – НТ ЗАО «Аларм».

Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, 220141, г. Минск.

Факс: (017) 285-93-59;

тел: (017) 285-94-01, 268-67-59, 241-34-76, 241-34-72, (029) 640-14-22.

**Сведения о содержании драгоценных материалов:** – серебро – 0,50 г.

### 2 Комплектность

Комплектность поставки БВИ приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество, шт.
АКБС.468351.024	Блок выносной индикации БВИ «Аларм»	1
	Шуруп 3,9x25 мм DIN 7981	2
	Дюбель S полипропилен 6x30 мм	2

### 3 Свидетельство о приемке

Блок выносной индикации БВИ «Аларм» изготовлен в соответствии с ТУ ВУ 100435764.021-2015 и признан годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число


### 4 Гарантии изготовителя

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества блока выносной индикации БВИ «Аларм» требованиям технических условий ТУ ВУ 100435764.021-2015 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).

**Гарантийный ремонт БВИ «Аларм» осуществляет изготовитель.**

## Схема подключения блока выносной индикации БВИ «Аларм» к прибору

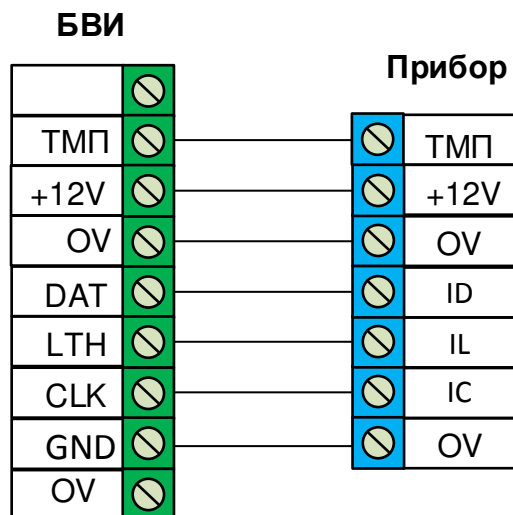

$L_{max} \leq 15 \text{ м}$

Для подключения БВИ к прибору **рекомендуется** использовать кабель **UTP CAT5**. При установке БВИ в непосредственной близости от прибора (на расстоянии менее 1 м) можно использовать кабель типа КСПВ 4х0,40.

Таблица 2 Технические характеристики

Название параметра	Ед. изм.	Значение параметра
Напряжение питания	В	10,7-14
Потребляемый ток от ППКО	А	0,048
Потребляемая мощность	В*А	0,65
Габаритные размеры	мм	129,25x67,5x28
Масса	кг	0,15